

Otwory montażowe 240x190

184,80 najniższy poziom I 300

Poz. 1.2

Poz. 6.1

Poz. 6.1

Poz. 5

— dokumentacja
wykonano do
Cz. projektowej
GENERALNY WYKONAWCA

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Robert Grudziński
upr. bud. 118/90/WWE

180,00 wyższy poziom posadzki

179,90

180,00

179,50 niższy poziom posadzki

179,50

178,50 poz. posadowienia ław

Poz. 3

Poz. 3

177,87 poz. wody gr. ▽

176,73 max. poziom ścieków


Nasyp kontrolowany
Piasek drobny $J_D=0,67$
 $\gamma=18 \frac{kN}{m^3}$

Wypełnić
betonem
B10

Izolacja
wg. opisu techn.

175,50 poziom dna kanału / poziom gruntu nośnego

175,05 poziom posadowienia kanału

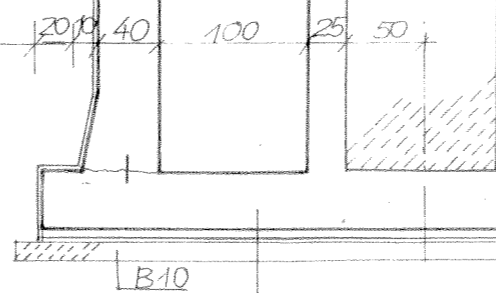

400
50
14,45

OCZYSZCZALNIA

INWESTOR:
URZĄD M.
ZGIERA

Projektował: mar 1
M. W.

Opracował: