RZUT I-go PIĘTRA 1:50

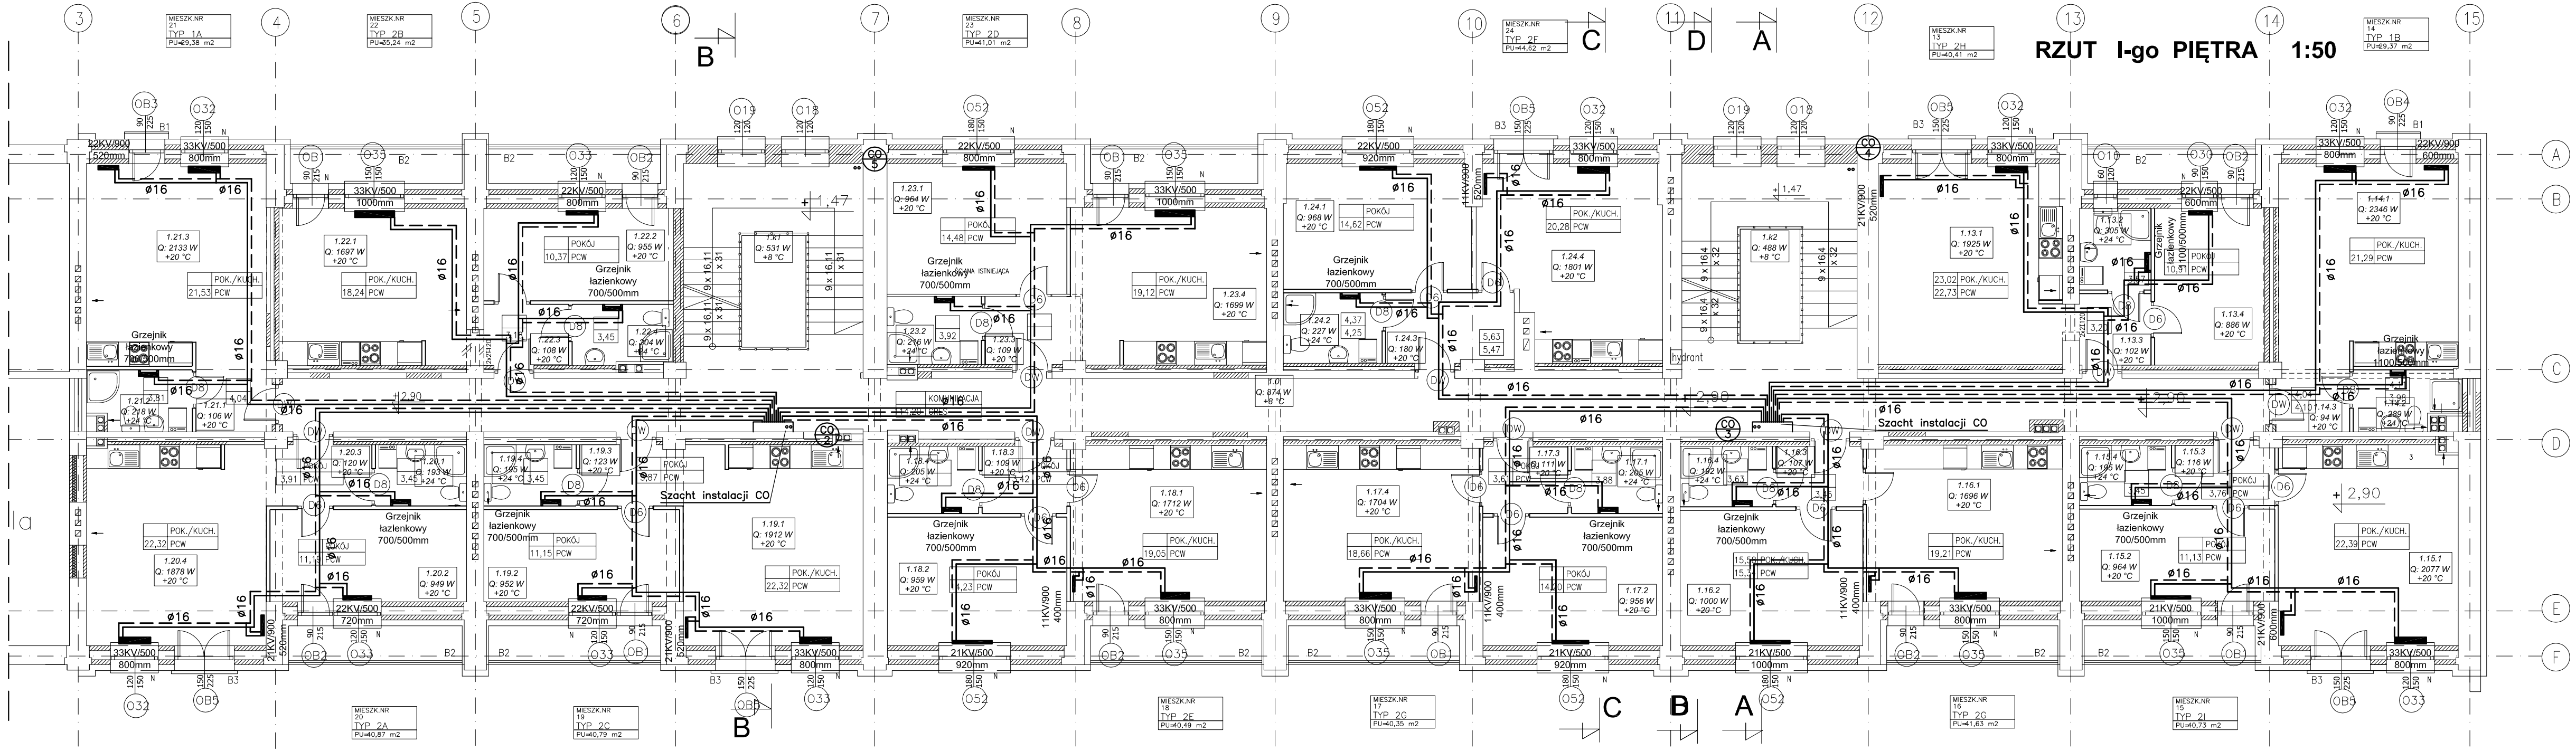

Oznaczenia:

21KV/600 400mm	– typ grzejnika/wysokość długość,
ø16	– średnica nominalna instalacji C.O. z rur polietylenowych wielowarstwowych
DN15	– średnica nominalna instalacji C.O. z rur stalowych cienkościennych
	– lokalizacja grzejnika,
	– instalacja wewnętrzna C.O.
CO 1	– oznaczenie pionu C.O.

1. Instalację C.O. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową oraz rur stalowych cienkościennych łączonych przez zaciskanie.
2. Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z uwagami załączonymi na rysunku.
3. Instalację prowadzoną w posadzkach i bruzdach ściennych izolować pianką polietylenową gr. 9mm powleczoną folią PEHD; instalację prowadzoną pod stropem i piony izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. ul. Chemików 9–11, Zgierz, dz. nr 152/14, 152/21.	Faza: PBW
	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA Instalacja wewnetrzna C.O.	Branża: sanitarna
	Data: kwiecień 2014r
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/Wł.	Nr rysunku: 3