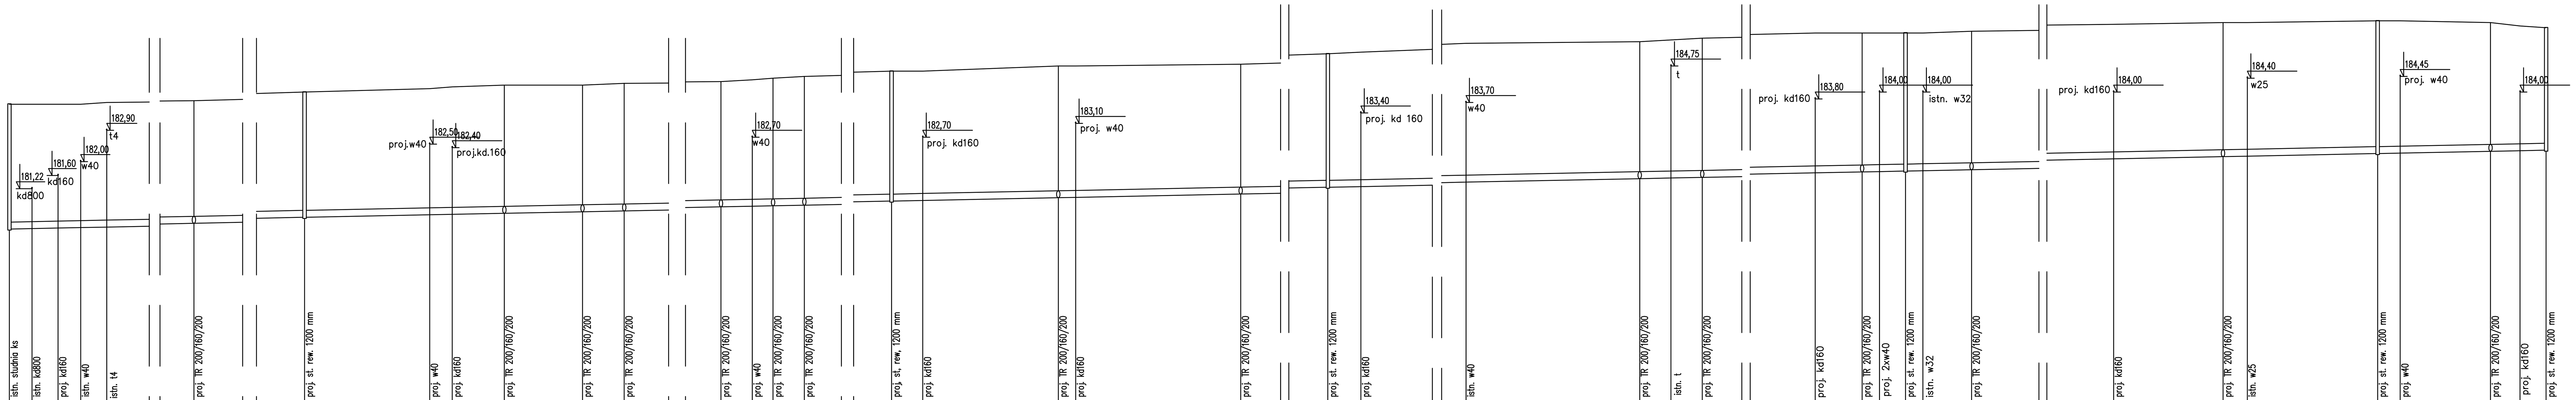

poziom por.175,00 m n.p.m.

Węzeł	Opis	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Długość [m]
K1	istn. studnia ks	183,65	180,06	3,59	0,00	1,30
	istn. kd800	183,65	180,07	3,58	1,30	1,50
	proj. kd160	183,65	180,09	3,56	2,80	1,30
	istn. w40	183,65	180,10	3,55	4,10	1,50
	istn. t4	183,70	180,12	3,58	5,60	10,80
TR1	proj. TR 200/160/200	183,75	180,22	3,53	16,40	17,20
K2	proj. st. rew. 1200 mm	184,00	180,40	3,60	33,60	7,20
	proj. w40	184,10	180,47	3,63	40,80	1,30
	proj. kd160	184,15	180,48	3,67	42,10	3,00
TR2	proj. TR 200/160/200	184,20	180,51	3,69	45,10	4,50
TR3	proj. TR 200/160/200	184,20	180,56	3,64	49,60	2,40
TR4	proj. TR 200/160/200	184,25	180,58	3,67	52,00	11,80
TR5	proj. TR 200/160/200	184,30	180,70	3,60	63,80	1,80
	proj. w40	184,35	180,72	3,63	65,60	1,20
TR6	proj. TR 200/160/200	184,40	180,73	3,67	66,80	1,80
TR7	proj. TR 200/160/200	184,45	180,75	3,70	68,60	11,80
K3	proj. st, rew, 1200 mm	184,60	180,86	3,74	80,40	1,80
	proj. kd160	184,60	180,88	3,72	82,20	7,80
TR8	proj. TR 200/160/200	184,75	180,96	3,79	90,00	1,00
	proj. kd160	184,75	180,97	3,78	91,00	9,50
TR9	proj. TR 200/160/200	184,80	181,06	3,74	100,50	19,50
K4	proj. st. rew. 1200 mm	185,10	181,26	3,84	120,00	1,90
	proj. kd160	185,15	181,28	3,87	121,90	13,00
	istn. w40	185,40	181,41	3,99	134,90	10,00
TR10	proj. TR 200/160/200	185,45	181,51	3,94	144,90	1,80
	istn. t	185,50	181,53	3,97	146,70	1,80
TR11	proj. TR 200/160/200	185,55	181,54	4,00	148,50	13,00
	proj. kd160	185,70	181,68	4,02	161,50	2,70
TR12	proj. TR 200/160/200	185,70	181,70	4,00	164,20	1,00
	proj. 2xw40	185,70	181,71	3,99	165,20	1,50
K5	proj. st. rew. 1200 mm	185,70	181,73	3,97	166,70	1,00
	istn. w32	185,70	181,74	3,96	167,70	2,80
TR13	proj. TR 200/160/200	185,75	181,76	3,98	170,50	31,30
	proj. kd160	185,95	182,08	3,87	201,80	6,30
TR14	proj. TR 200/160/200	186,00	182,14	3,86	208,10	1,40
	istn. w25	186,00	182,16	3,84	209,50	7,50
K6	proj. st. rew. 1200 mm	186,05	182,23	3,82	217,00	1,30
	proj. w40	186,05	182,24	3,81	218,30	5,20
TR15	proj. TR 200/160/200	186,00	182,30	3,70	223,50	1,70
	proj. kd160	185,90	182,31	3,59	225,20	1,50
K7	proj. st. rew. 1200 mm	185,85	182,33	3,52	226,70	

Materiał,Średnica/Spadek [%]: PCV200; 1%

Hektometr: 0; 1; 2; +0,27

"WODOCIĄGI I KANALIZACJA-ZGIERZ" Sp. z o.o.
95-100 ZGIERZ, ul. A. STRUGA 45

PB maj 2015

PB sieci kan.sanitarnej Ø 200 PVC w ulicy Śniechowskiego (dz. nr 49/4) oraz odejść bocznych Ø 160 PVC do granicy dz. drogi, w Zgierzu, obręb Z-118.

SKALA: 1:100 1:200

Profil sieci kanalizacji sanitarnej.

NR.RYS. 2

Projektant: mgr inż. Karina Wietrzyk, upr. bud. LOD/0804/PWOS/07

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Dworaczek - upr. bud. 143/88/WŁ, upr. bud. 143/88/WŁ, LOD/2550/PWOS/15, inż. Zbigniew Karolak

Podpis