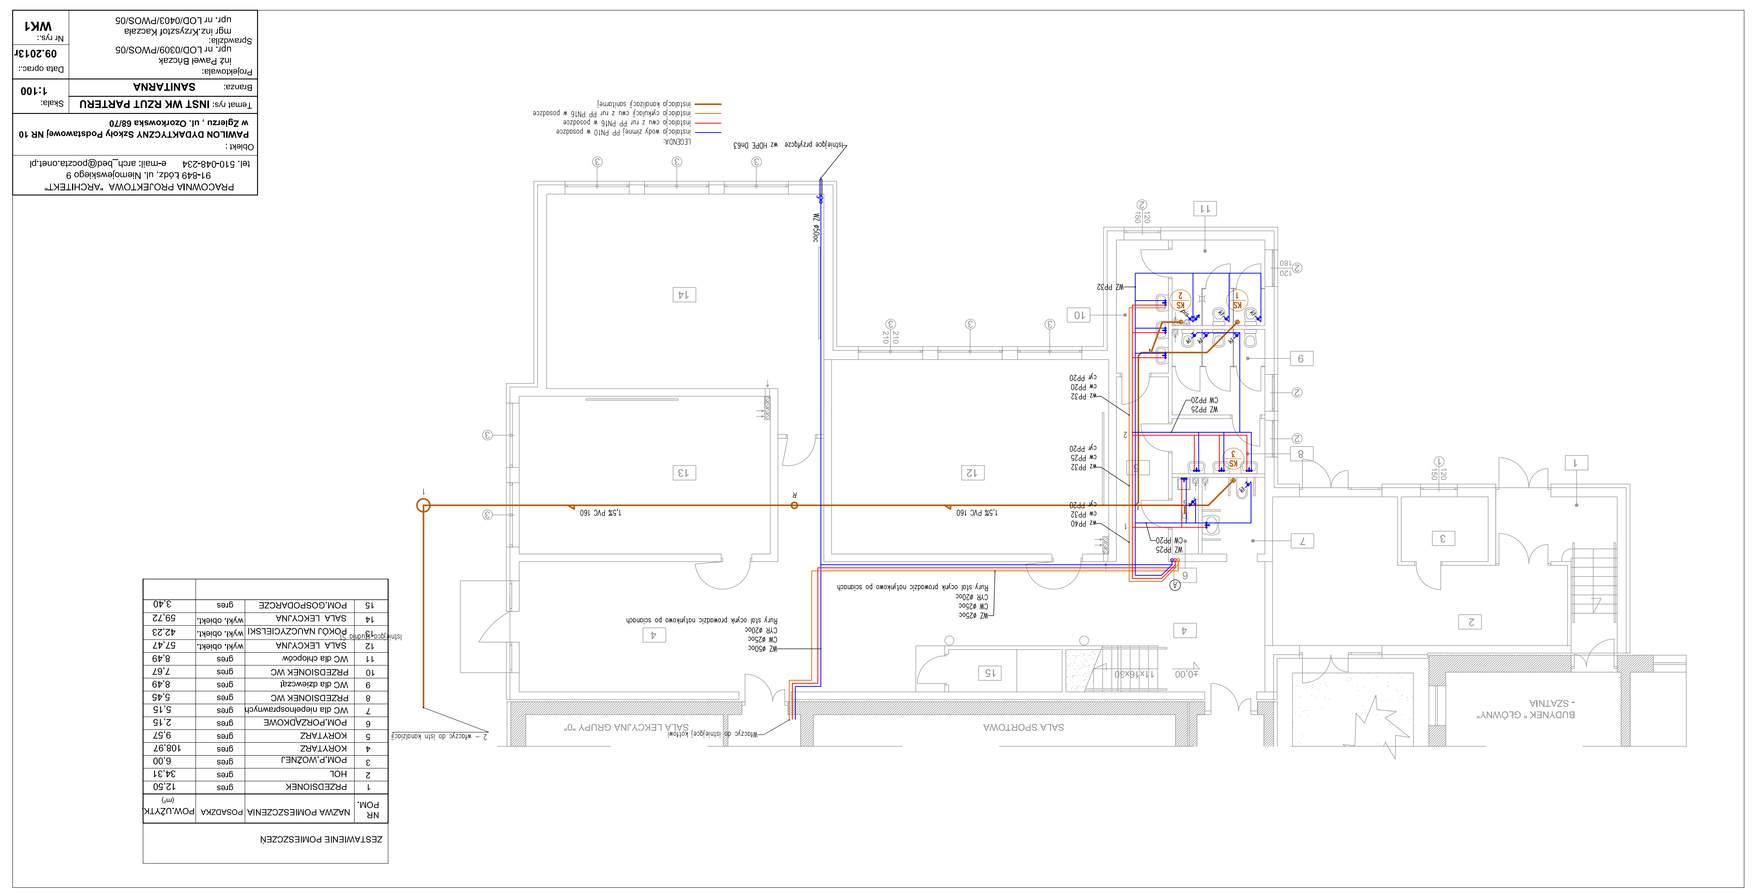
SALA SPORTOWA
SALA LEKCYJNA GRUPY "D"
BUDYNEK „OLOWNY"
- SZATNIA
2 - wejście do sali wielofunkcyjnej
wejście do siłowni, bilard
wejście przyłącze wł. HDF, DN63
LEGENDA:
instalacja wody zimnej (rp 25Ø) + poziomo
instalacja cwu i r rp 25Ø) + poziomo
instalacja grzewcza cwu i rp 25Ø) + poziomo
instalacja solarnej) ogrzewnej
Hydrant wewnętrzny DN 25 na wężu 30m
Hydrant wewnętrzny DN 25 na wężu 30m
Hydrant wewnętrzny DN 25 na wężu 30m